


MAINTENANCE & VÉRIFICATION



PX-Calibrate

La seule fuite calibrée et certifiée F-GAS livrée avec une vanne d'arrêt

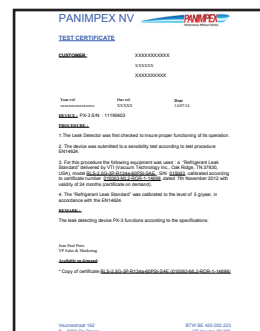

VERIFICATION F-GAS
Ne fuit pas continuellement



- Vérifiez votre détecteur selon la F-GAS EN14624:2020
- Fuite calibrée certifiée HFC R134a ou HFO R1234yf

- Peut être livrée, sur demande, avec un certificat Traçable & Calibrée ISO17025
- Re-calibration possible
- Demontable - ne fuit pas continuellement
- 5g/an
- facile à ranger

- Technologie de fuite "feutré", powered by HTP

- Livrée dans une cannette compacte, facile à ranger dans la valise de votre détecteur.

- Versions:
 - PX-Calibrate-HFC: teste de fonction régulier au R134a
 - PX-Calibrate-HFO: teste de fonction régulier R1234yf
 - PX-Calibrate-HFC-CET: fuite R134a livrée avec certificat ISO17025 traçable pour vérification annuelle
 - PX-Calibrate-HFO-CET: fuite R1234yf livrée avec certificat ISO17025 traçable pour vérification annuelle

Certificat Détecteur Conformité F-GAS

Certificat de vérification selon la norme EN 14624



PANIMPEX NV

We certify that the refrigerant leak detectors, PX-3 developed and produced by Nolek and the PX-2 developed and produced by C-BISS are in accordance with the devices tested by the

Centre d'Energétique
60, boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06



following the procedure of the EN 14624 Standard.
(see end of this journal for complete text)

The sensitivity measured by the 'Centre d'Energétique' is:

	PX-3	PX-2
Sensitivity in fixed position	0,5 gr/y	3 gr/y
Sensitivity while moving	0,5 gr/y	3 gr/y

JP Peirs - Panimpex NV
Veurnestraat 162
B-8660 De Panne
Belgium


- Vérification des détecteurs de fuites selon la norme F-GAS EN 14624.
- Ce certificat répond aux besoins et exigences de la certification F-GAS pour techniciens.
- Ce certificat représente une valeur ajoutée conséquente pour vous et votre client. Il peut ainsi vérifier que votre installation et maintenance ont été effectués selon les règles de l'art.

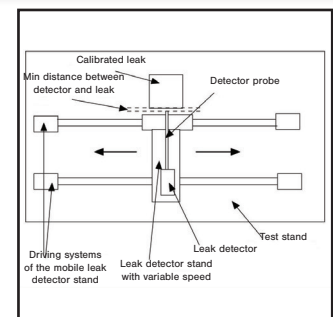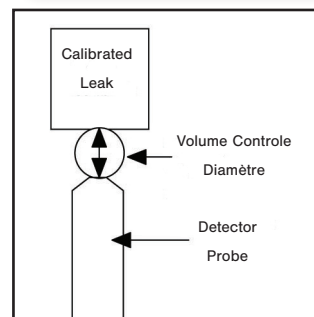

- Comme tous nos services, ce certificat est disponible chez votre distributeur. Demandez-le au comptoir.

Vérification & Certification

Pression Manomètres, Vacuomètres, Thermomètres, Balance, Machine de récup

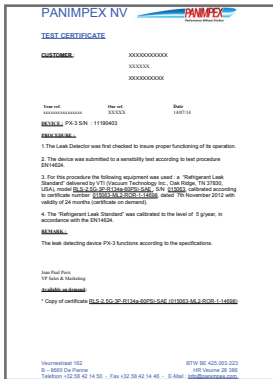

- Détecteurs de fuite
- By-pass
- Vacuomètres
- By-pass & capteurs électroniques
- Balance
- Fuite étalon
- ...
- Contactez-nous pour plus d'informations sur nos services

Blondelle Manomètre F-GAS pour Vérification PED

Manomètre haute précision avec mécanique 'agée et stabilisée' - classe 0,5 - 3 échelles disponible



- Manomètre de vérification PED
- Application d'Épreuve de Pression (PED) et vérification des by-passs de service
- Délivré avec certificat d'ajustement et d'étalonnage
- Mécanique agée et stabilisée
- Classe 0,5
- 'A Lame Acier', Sec
- 25Bar Ø100, 60Bar Ø150, 180Bar Ø100
- Avec mallette

Référence:

- 0-25Bar : MA1202V14S-4031-82-CET
- 0-60Bar : MA1305V14S-9038-82-CET
- 0-180Bar : MA1202V14S-4016-82-CET